

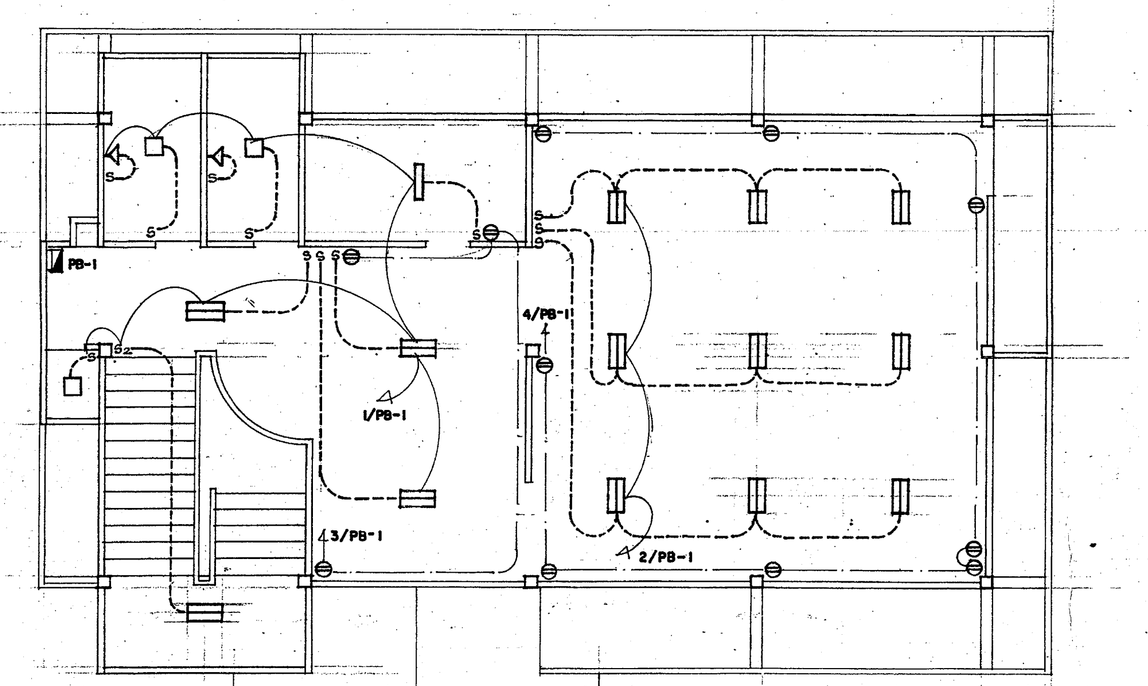



ผังไฟฟ้าชั้นที่สอง 1 : 75

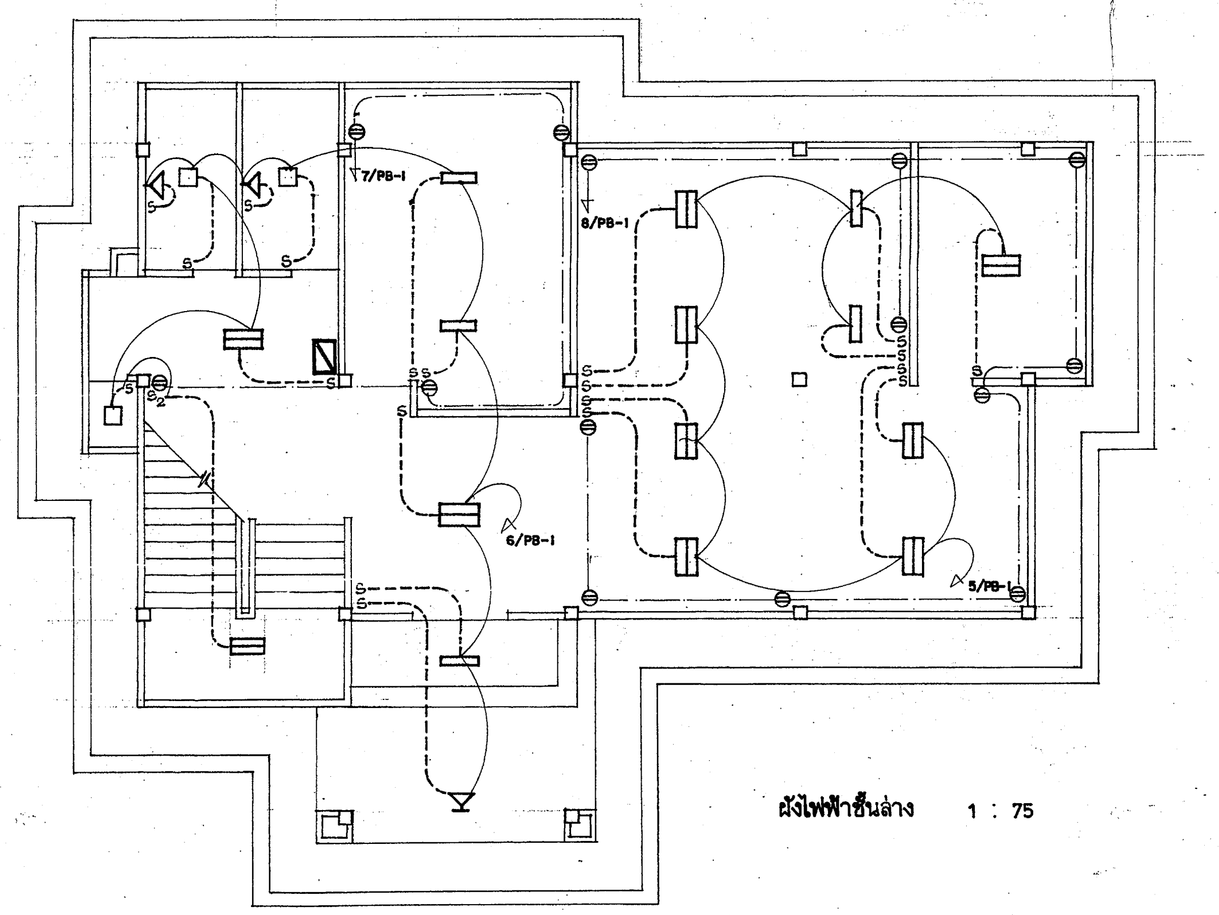

ผังไฟฟ้าชั้นล่าง 1 : 75

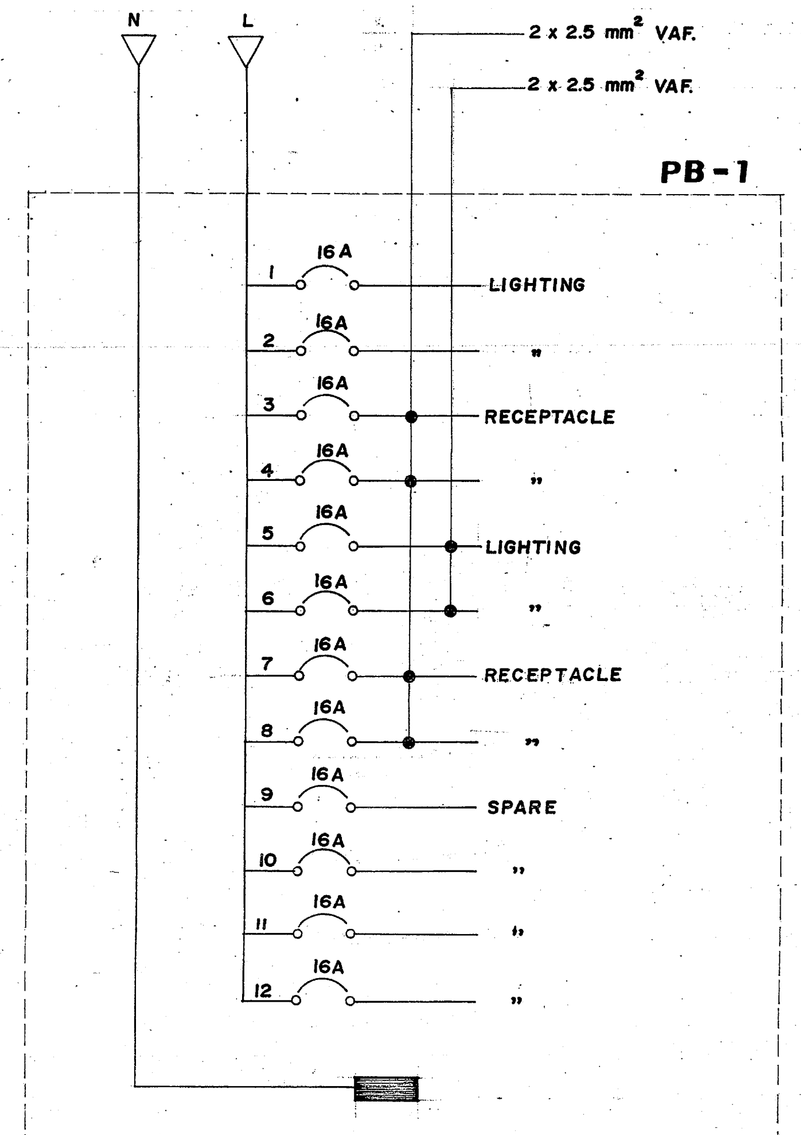

PB-1 DIAGRAM

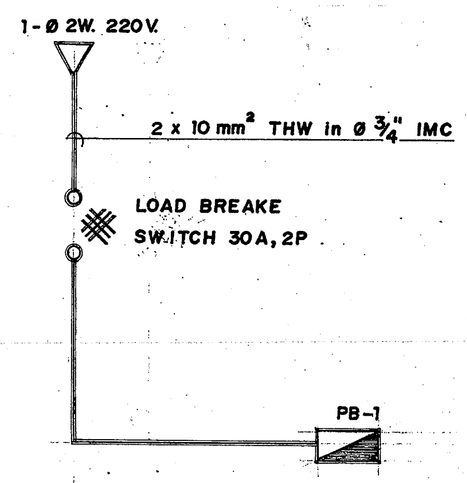

POWER SINGLE LINE DIAGRAM

รายละเอียดประกอบแบบไฟฟ้า

- นอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดให้เดินสายด้วยสาย PVC คู่หุ้มฉนวน 2 ชั้น ยึดด้วยเข็มขัดรัดสายทุกระยะ 10 – 15 ซม.
- การติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด ให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนท้องถิ่น

สัญญลักษณ์

- โคมฟลูออเรสเซนท์ 2 x 20 w.
- โคมฟลูออเรสเซนท์ 1 x 32 w.
- โคมฟลูออเรสเซนท์ 1 x 20 w.
- โคมไฟกิ่ง 1 x 25 w.
- เต้ารับไฟฟ้า ชนิดคู่ฝังผนัง
- S สวิทช์ไฟฟ้า ฝังผนัง

กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

ช่างสำรวจ, ช่างเขียน		มังกร	อรโนมัติ
ตำแหน่งสำรวจ	หน.ฝ่าย		
ฝ่ายงานไฟฟ้าฯ	หน.งานวางผังฯ		
	หน.ฝ่าย		
ฝ่ายสถาปัตยกรรม	หน.งานสถาปัตยกรรม	ทิฬิย	สิงหินดา
	หน.ฝ่าย	ทิฬิย	สิงหินดา
ฝ่ายปริมาณงาน	หน.ฝ่าย	อรอนงค์	ทองอิราช
		อรอนงค์	ทองอิราช
ฝ่ายวิศวกรรม	หน.งานวิศวกรรม	เสรี	ลาภสิริธรรม
		วัฒนา	อนุบรรพ์
	หน.ฝ่าย	อำนวย	อนุชาชาติ
ฝ่ายสาธารณูปการ	วิศวกรไฟฟ้า	ไกรทิพ	เศษกุล
	หน.งานวิศวกรรมไฟฟ้า	เดชงค์	จันทร์จันลอ
	วิศวกรเครื่องกล		
	หน.งานวิศวกรรม		
	วิศวกรสุขาภิบาล	วัฒนา	อนุบรรพ์
	หน.งานวิศวกรรม	วัฒนา	อนุบรรพ์
	หน.ฝ่าย นายก		

แบบ
อาคารที่ทำการ
อาธารณสุขอำเภอ

แบบที่
ผังไฟฟ้า

แบบที่ 8732

แก้ไขแบบ
1. โดย
2. โดย

วันที่ ก.ค. 2537

สถาปนิกพงษ์ กรีติคุณรมนนท์

B6

B6